


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

для КОМПЬЮТЕРМ WPR-90GC капиллярная трубка/термостат котла с погружной гильзой

С помощью трубной втулки, погруженной в трубопровод/котел, зонд, расположенный на конце капиллярной трубки термостата, непосредственно измеряет температуру материала, застаивающегося или протекающего в трубе/котле, и в ответ на изменение температуры выдает потенциал - свободный электрический замыкающий/размыкающий контакт при заданной температуре. При температуре ниже установленного значения выходные клеммы **С** и **1** закрыты, пока выходные клеммы **С** и **2** открыты. При температуре выше установленного значения выходные клеммы **С** и **1** открыты, пока выходные клеммы **С** и **2** закрыты.

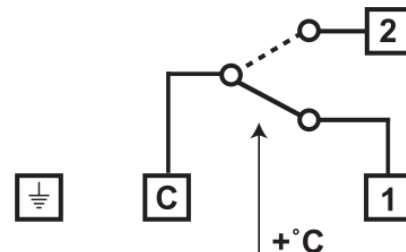

Внимание! Устройство должно быть установлено и подключено квалифицированным специалистом. Он должен быть подключен с помощью проводов с термостойкой изоляцией (например, из силиконовой резины). Термостат не имеет двойной изоляции, поэтому необходимо подключить защитное заземление.

Предупреждение! Модификация термостата может привести к поражению электрическим током или поломке изделия.

То КОМПЬЮТЕРМ WPR-90GC капиллярная трубка/термостат котла соответствует требованиям стандартов ЕС ЭМС 2014/30/ЕС; LVD 2014/35/ЕС и RoHS 2011/65/ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Регулируемый диапазон температур:	от 0 до 90 °C
Чувствительность переключения:	±2,5 °C
Переключаемое напряжение:	250 В перем. тока, 50 Гц, 16 А (индуктивная нагрузка 4 А)
Присоединительные размеры патрубка:	G=1/2"; Ø8x80 мм
Длина капиллярной трубки:	1 м
Класс защиты от поражения электрическим током: макс. рабочая температура хранения:	IP 40 80 °C (110 °C для зонда) - 20 °C ... +60 °C
Страна происхождения:	Китай

Производитель: **КВАНТРАКС Кфт.**
Фюлемюле у. 34., Szeged, H-6726, Венгрия
Тел.: +36 62 424 133 • Факс: +36 62 424 672

Электронная почта: iroda@quantrax.hu

www.quantrax.hu

www.computherm-hungary.hu

